パイプ導入埋設型 鋳鉄製 歯科用 プラスタ阻集器 ＜PTd＞ 取扱説明書

この度はダイドレ製品をご使用頂きまして誠に有難うございます。
説明書の内容をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

取付け施工される方へお願い

施工上のご注意

(1)　阻集器を流し等に取付ける際、沈澱槽受及びストレーナを取り外す空間が上面に必要となります。必要な空間最小寸法は、下記の通りです。
なお、清掃作業に必要な空間を十分設けて下さい。

●空間最小寸法

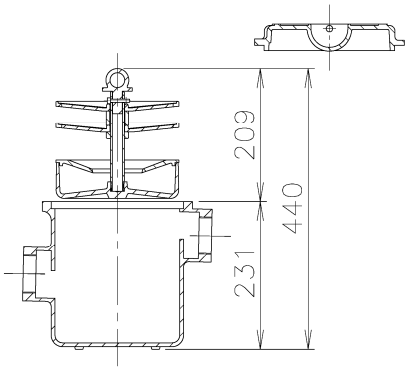

(2)　この説明書は、保守の為お客様へ必ずお渡し下さい。

お客様へのお願い

取扱上のご注意

排水に含まれるプラスタが配管内壁に付着・凝固し詰まりの原因となります。定期的に清掃お願い致します。

＜阻集器内の掃除の周期＞
ストレーナの掃除は１日１回、沈澱槽受のプラスタは月１回程度ですが、ご使用状況により調整して下さい。

＜お手入れの仕方＞　※部品番号については、仕様図を御覧下さい。
(1) 部番⑪チョウナットをゆるめ、部番②ふたを取外して下さい。
(2) 部番⑧沈澱槽受及び部番⑤⑥第一、第二ストレーナは一体になっておりますので部番④取っ手を引き上げて器内から取り外し、清掃して下さい。
(3) 清掃後は逆の手順で元通りに納めて下さい。